




Pogled na ČN Šaleške doline ob otvoritvi (foto Uroš Krajnc)

## Odvodnja voda na območju trgovskega centra Interspar II v Mariboru

Območje trgovskega centra predstavljajo objekt, pokrita parkirišča in dostopna cesta. Odvodnjavanje je izvedeno v ločenem kanalizacijskem sistemu. Komunalne odpadne vode se preko tipskega montažnega črpališča prečrpavajo na javno kanalizacijsko omrežje - kolektor Studenci. Na obravnavanem območju je bilo potrebno kolektor prestaviti v dolžini približno 275 metrov. Njegova prestavitev je bila izvedena v brežini izkopa za objekt iz cevi ABC DN 1400 mm.

Onesnažene padavinske odpadne vode s parkirišč in ceste se vodijo preko lovilca olj (NG-50/5000) v ponikanje. Za ponikanje padavinskih odpadnih voda s ceste so izvedene štiri ponikovalnice. Neonesnažene padavinske odpadne vode s strehe se vodijo neposredno v ponikanje, izvedenih je dvajset ponikovalnic za padavinske vode s strehe.

Boštjan ROZMAN

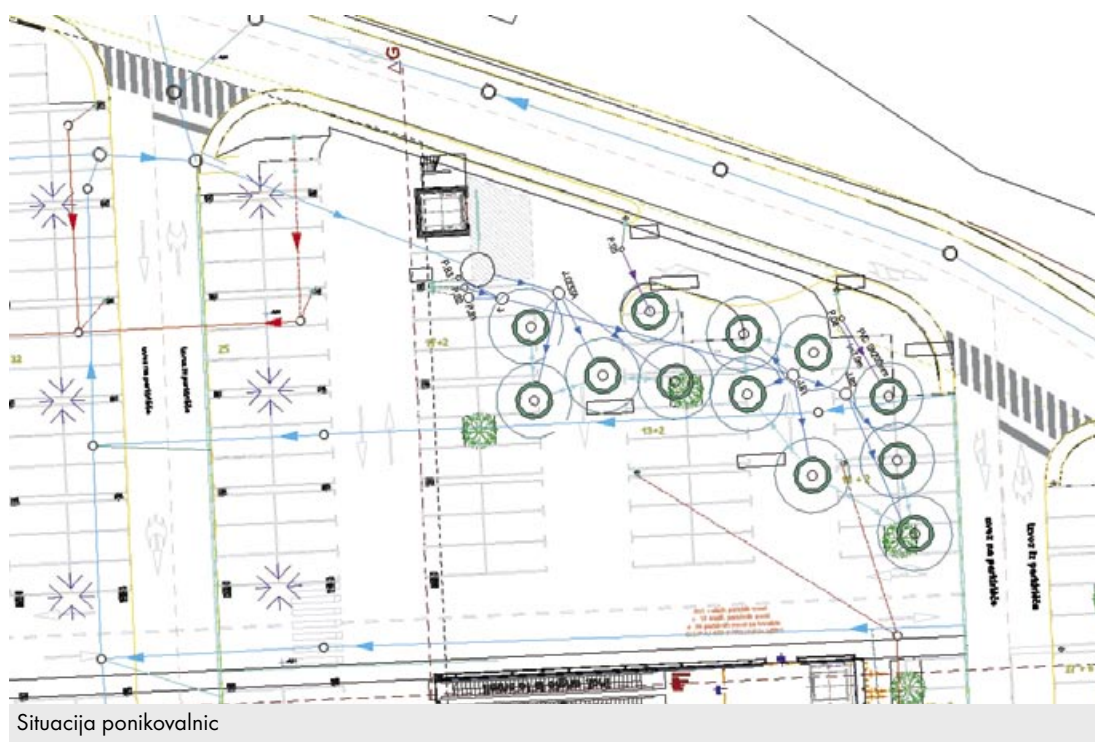

Situacija ponikovalnic