


Kanalizacija Murska Sobota

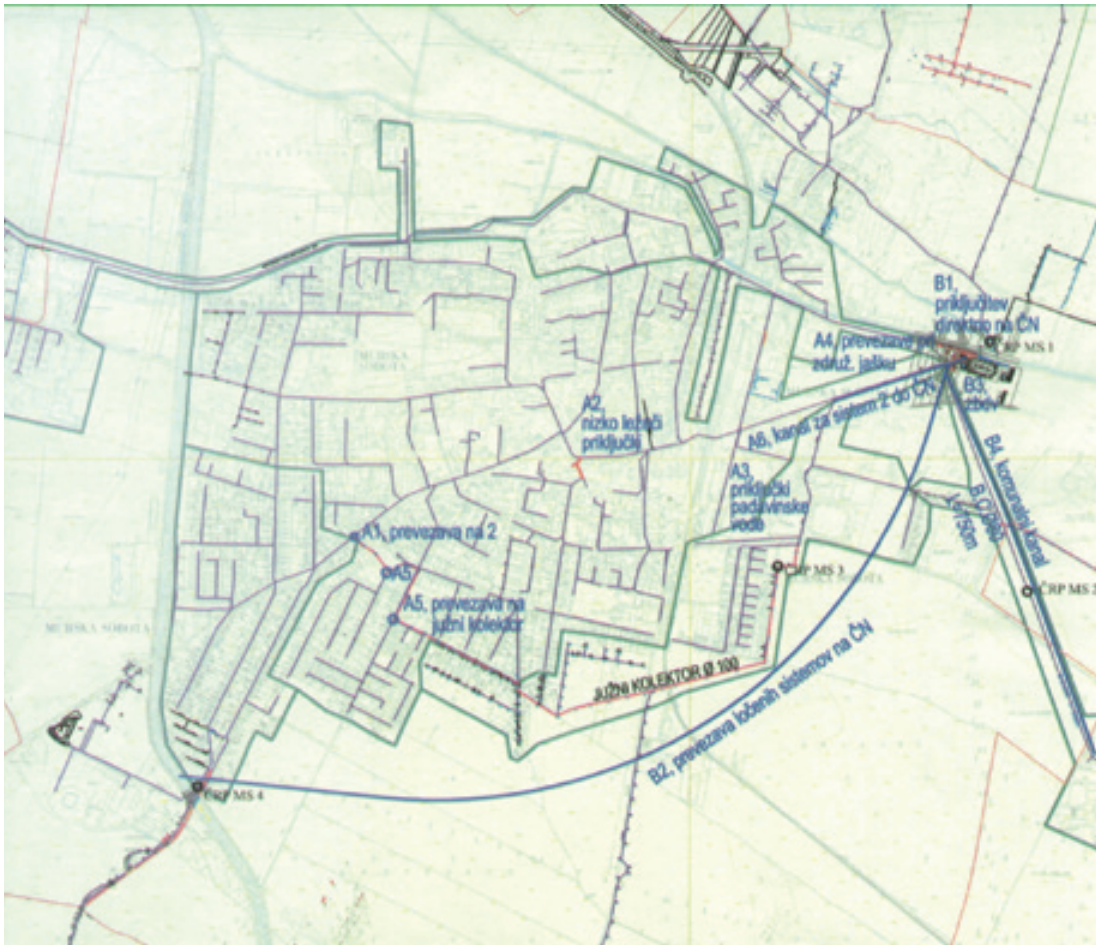

V septembru leta 2007 je podjetje Institut za ekološki inženiring izdelalo hidravlični preračun kanalizacijskega sistema Murska Sobota. Poleg preračuna obstoječega kanalizacijskega sistema, ki je ob ekstremnih padavinah preobremenjen, so v nalogi podani tudi predlogi za rekonstrukcijo in nadgradnjo. Obstoječe kanalizacijsko omrežje v samem mestu je izvedeno v mešanem sistemu, odpadne in padavinske vode dotekajo na čistilno napravo po štirih kolektorjih. Pred čistilno napravo je izveden skupni zadrževalni bazen, razbremenjene vode se prelivajo v Ledavo. Primestna naselja se odvajajo v ločenem sistemu. Pred desetletjem je bil za razbremenitev osrednjega dela mesta že izveden t.i. južni razbremenilni kolektor.

Na osnovi hidravličnega preračuna so predlagani ukrepi:

- dodatne prevezave na južni kolektor,
- striktna ukinitvev nizkoležečih priključkov na javno kanalizacijo,
- v čim večji možni meri izločitev čistih padavinskih voda iz sistema kanalizacije,
- preureditev objektov pred zadrževalnim bazenom,
- ločitev kanalizacijskega sistema na območju Bolnišnice.

Tomaž Oberžan